PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Łódzkie
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

W19R-7A

GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER

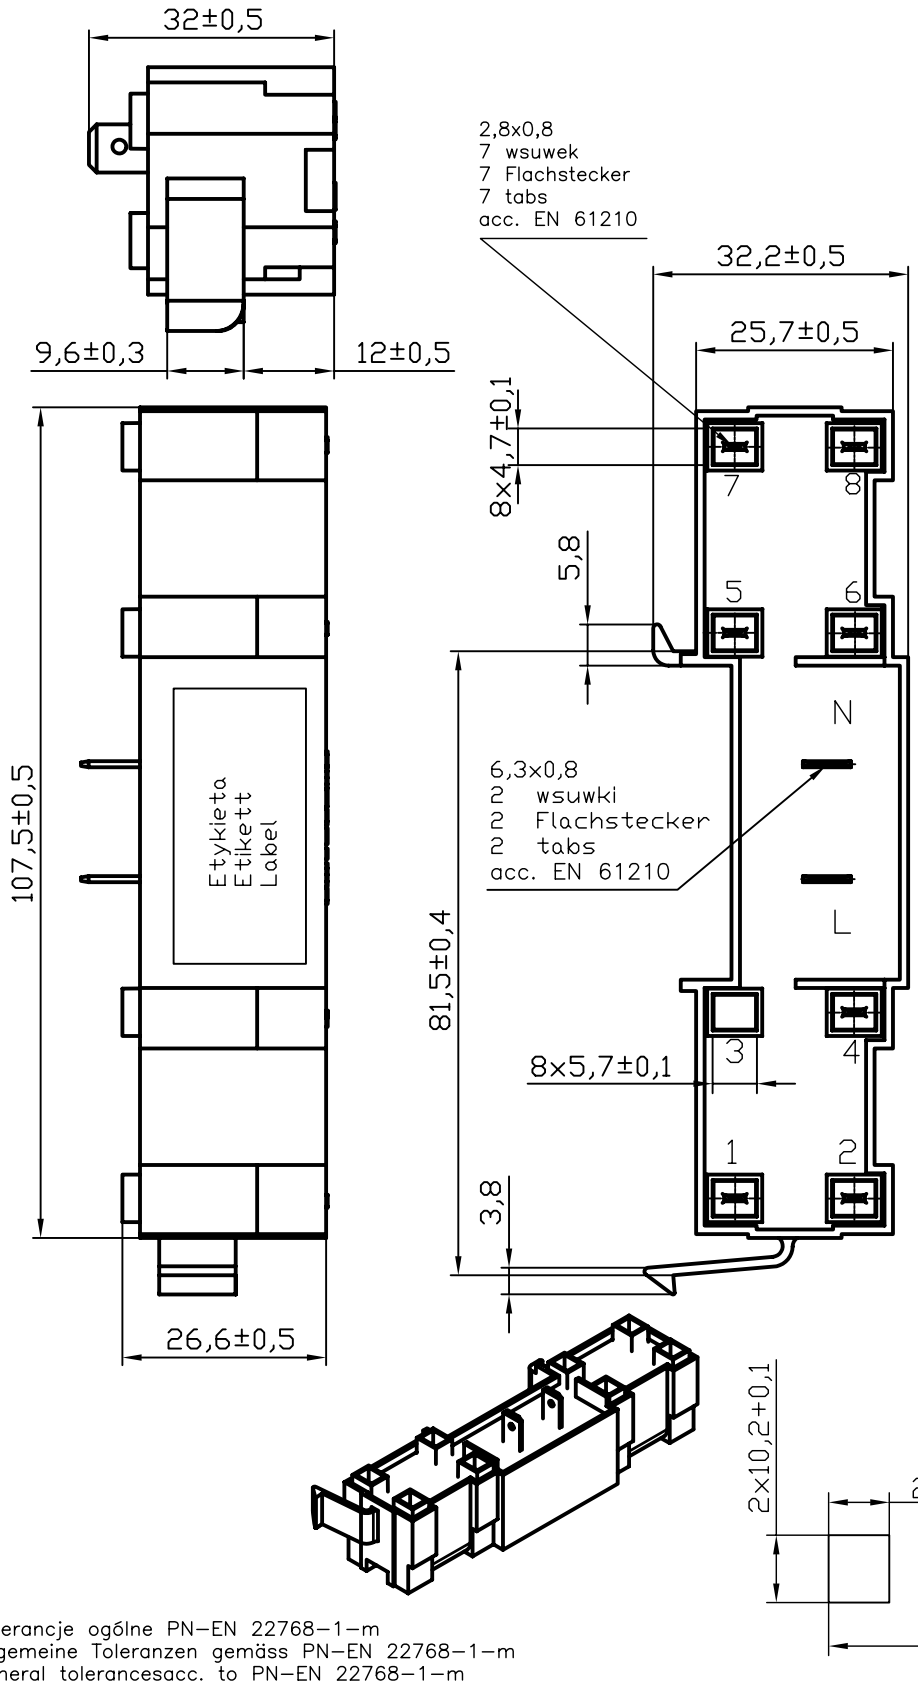

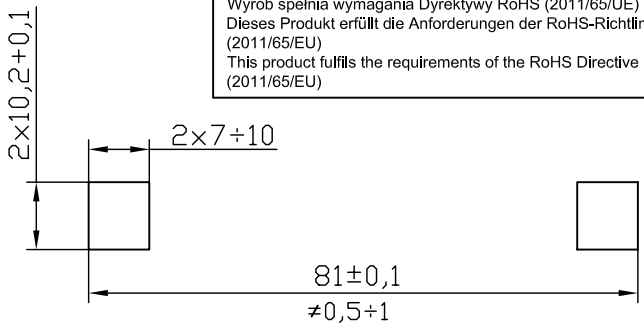

DANE TECHNICZNE Technische Daten Performance		
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:		3Hz ± 30 % 230 Vac
Napięcie zasilania: Versorgungspannung: Main voltage:		220 ÷ 240 Vac
Częstoliwość napięcia: Nennfrequenz: Main frequency:		50 ÷ 60 Hz
Napięcie wyjściowe Zündspannung Ignition voltage:	(30pF/100M)	>20 kV
Energia wyładowania: Funkenenergie: Spark power:	(2k)	ca.4 mJ
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: Power consumption:		1,5 VA
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	min. 4 000 000	wyładowań Entladungen ignitions
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:		0 ÷ 120°C
Masa: Gewicht: Weight:		100 g ± 10 g
Wykonanie: Model: Model:	W19R-7A	
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	
Układ p.z.: EMV Filter: EMI Filter:	-	
Przeskok iskry: Funkenstrecken: Spark gap:	7 x 4 mm	
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	-	
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012; DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700- 102): 2010-07; EN 60335-2-102:2006+A1:2010; DIN EN 60335-1 Ver.1 (VDE 0700-1 Ver.1):2014-04; EN 60335-1:2012/AC:2014	
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:		WT-14/MIFLEX/W19
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU)		

Tolerancje ogólne PN–EN 22768–1–m
Allgemeine Toleranzen gemäss PN–EN 22768–1–m
General tolerancesacc. to PN–EN 22768–1–m

MIFLEX SA
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, ul.GRUNWALDZKA 3
Telefon: +48 24 355 11 00 ÷ 02
Fax: +48 24 355 11 88
e-mail: miflexsa@miflex.com.pl

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date
2015.10.14

ISO 9001:2008
TÜV SÜD
RoHS